Adapterflansch
DN 40 – DN 125

Der asa Adapterflansch wird am Tank angeschweißt und mit der asa Saugeinheit verschraubt. Die Anschaffungskosten rechnen sich gegen niedrige Montagekosten und eine kompakte Bauform. Als Option wird zur Überwachung ein Endschalter (mechanisch oder induktiv) am Standardblock eingeschraubt. Bitte beachten Sie, dass die Absperrklappe nur in montiertem Zustand mit gefetteter oder geölter Dichtung geöffnet werden darf! Der Adapterflansch darf nur mit demontiertem Absperrflansch angeschweißt werden.

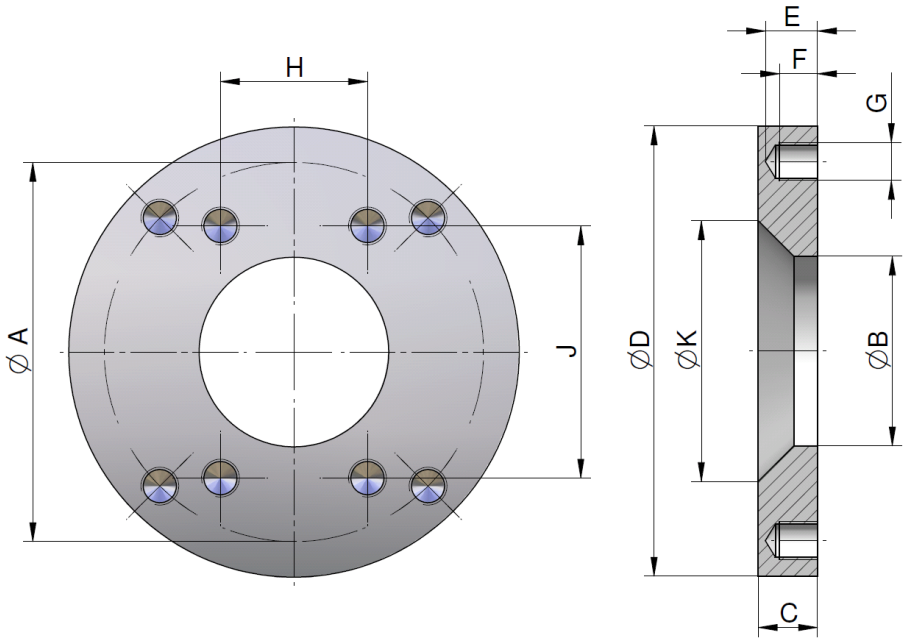

Bestellnummer	Beschreibung	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDAET040K	Adapter 40	110	49	25	130	22	14	M12 (4x)	--	--	89 ± 1	1,85
SDAET063K	Adapter 50 & 63	125	63	25	150	22	14	M12 (4x)	--	--	103 ± 1	2,45
SDAET080K	Adapter 80	--	80	25	150	22	16	M16 (4x)	62	106	109 ± 1	2,14
SDAET100K	Adapter 100	--	100	25	180	22	16	M16 (4x)	77,8	130	139 ± 1	2,80
SDAET125K	Adapter 125	--	125	25	205	22	16	M16 (4x)	92	152	164 ± 1	3,30

Material

Flanschmaterial	Stahl 1.0037 oder 1.0570

Material

Anlieferzustand	geölt

Passende Produkte

SDAET040K	SDA0040, SDA00040W
SDAET063K	SDA0050, SDA0063, SDA00050W, SDA00063W
SDAET080K	SDA0080, SDA00080W
SDAET100K	SDA0100, SDA00100W
SDAET125K	SDA0125, SDA00125W

Dieses Datenblatt und die entsprechende Maßzeichnung dient lediglich als Übersicht der angeführten Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir versuchen die technischen Daten immer am letzten Stand zu halten, aber durch die ständige Weiterentwicklung kann für die Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewähr gegeben werden. Angeführte Kühlleistungen wurden am Prüfstand nach dem asa Messverfahren mit Öl der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis für Ihre Kühlerauswahl hinsichtlich der abzuführenden Wärmemenge dar. Da es für die Kühlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, können bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kühlleistung um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kühler unter den jeweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kühlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen, sowie für wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen überprüft werden. Freimaßtoleranz nach DIN 2768-v, Gussfreimaßtoleranz nach EN ISO 8062-3 (DCTG 10). Toleranzen von Gummikomponenten nach ISO 3302-1 (Klasse M4-F+C). Die Toleranz von Schweißnähten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Maßzeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN ISO 10042 zu beachten. Für die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Prüfung zu bestätigen. Die asa hydraulik GmbH behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verändern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass das Datenblatt und die entsprechenden Maßzeichnungen nicht die Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung ersetzen.

© asa hydraulik, July 2018